

『小児気管支喘息治療・管理ガイドライン 2020』訂正について

本書の記載に誤りがありましたので、以下のように訂正いたします。

2021年2月12日現在

第1章 JPGL2020 の作成方法・CQ (p.15)

CQ1 推奨文 推奨または提案の選択肢 4

誤：心がけは具領であると推奨⇒ 正：心がけは不要であると推奨

投票結果	
1. 適切な投与の心がけを推奨	67% (10/15)
2. 適切な投与の心がけを提案	33% (5/15)
3. 心がけは不要であると提案	0% (0/15)
4. 心がけは具領であると推奨	0% (0/15)





投票結果	
1. 適切な投与の心がけを推奨	67% (10/15)
2. 適切な投与の心がけを提案	33% (5/15)
3. 心がけは不要であると提案	0% (0/15)
4. 心がけは不要であると推奨	0% (0/15)

第5章 病態評価のための検査法 (p.82)

図5-4 メタコリン吸入試験 ③測定方法のグラフ

誤：Met ($\mu\text{g/mL}$) \Rightarrow 正：Met (mg/mL)

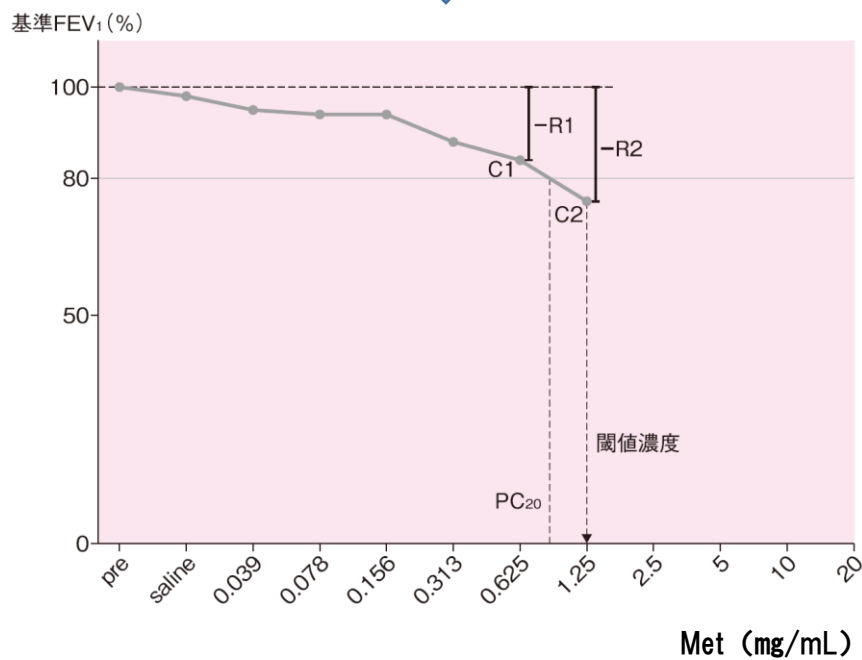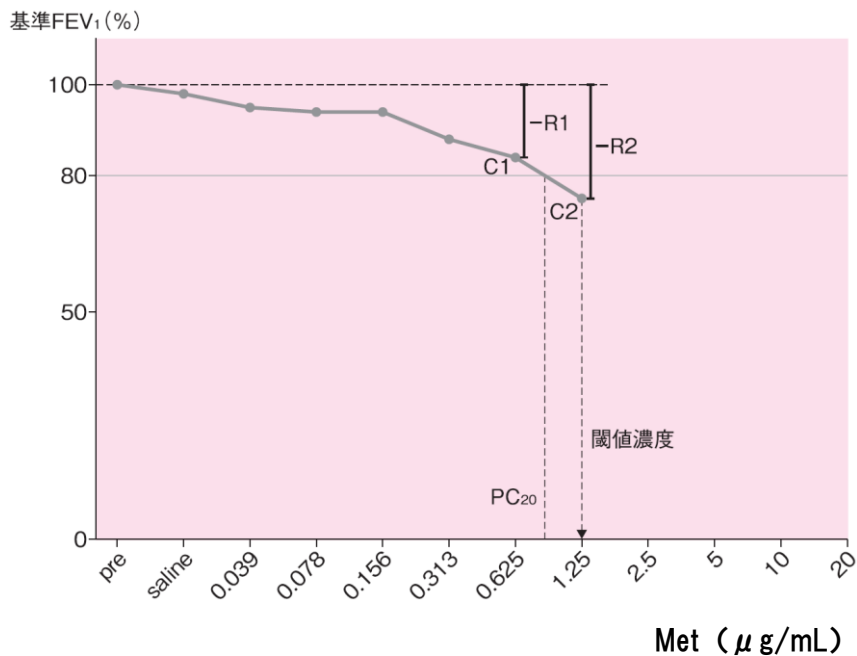

以上